



SZCZEGÓŁ MONTAŻU NAGRZEWNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ

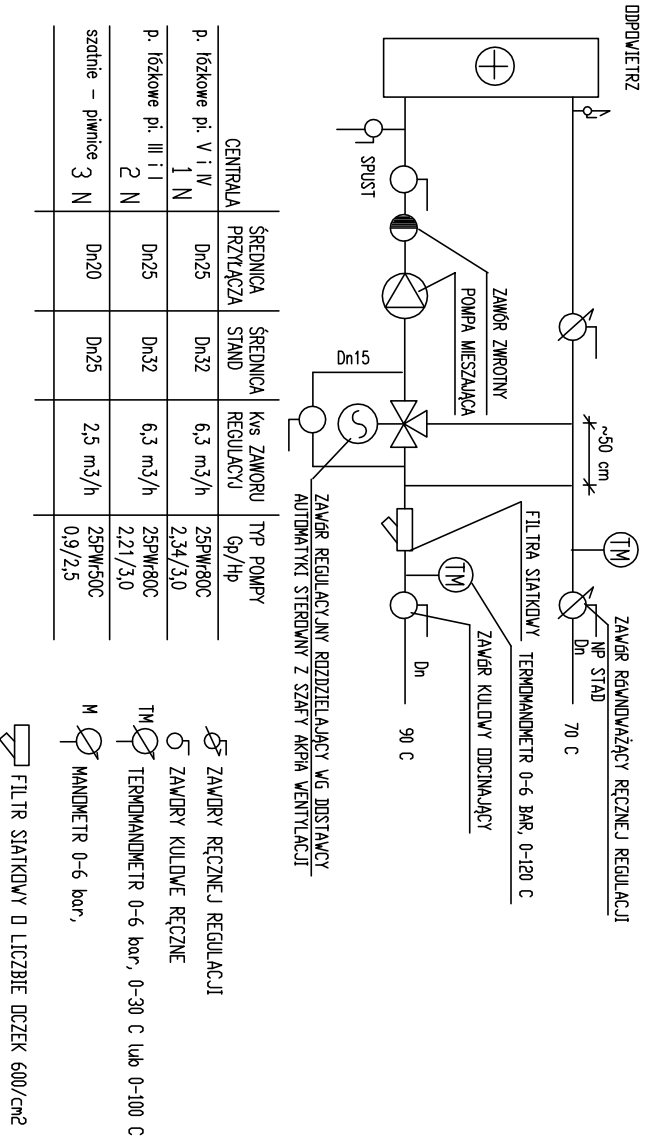

SZCZEGÓŁ MONTAŻU CHŁODNICZY CENTRALI WENTYLACYJNEJ

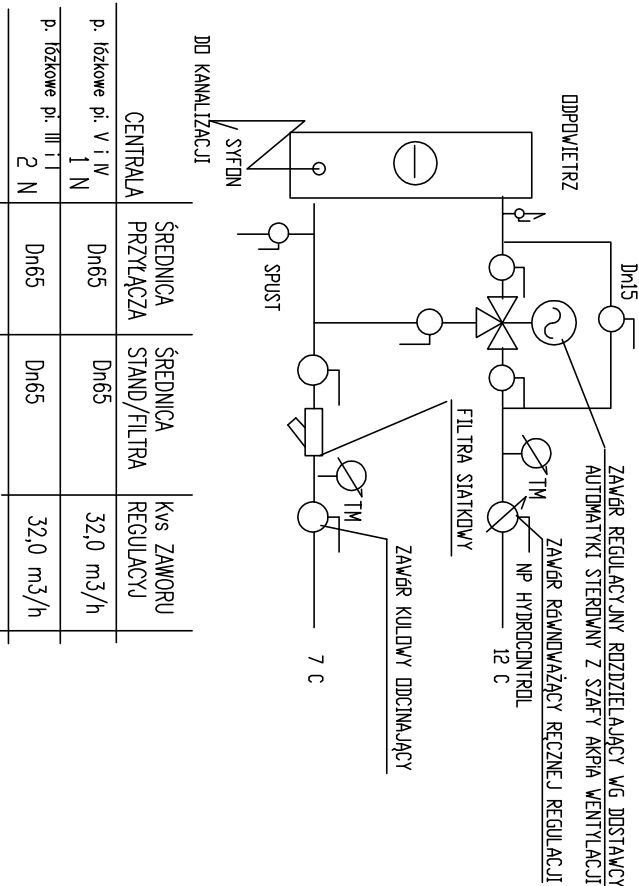

UWAGA:

PAKAZANA KOLEJNOŚCI PRZYLĄCZA (GÓRA/DÓŁ – POWRÓT/ZASILANIE) JEST SCHEMATYCZNA. PODŁĄCZENIE ZASILANIE / POWRÓTU NALEŻY WYKONAĆ NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRODUCENTA DOSTARCZONEJ WRAZ Z URZĄDZENIEM – podłączenie przeciwprowadowe

ZASTOSOWANA ARMATURA W WYKONANIU PN16 a<sub>tm</sub>, TN=150 C – nagrzewnica ZASTOSOWANA ARMATURA W WYKONANIU NA 35% GLIKOL – chłodziwa