



SCHEMAT INSTALACJI TELEWIZJI ROZSIEWCZEJ CATV

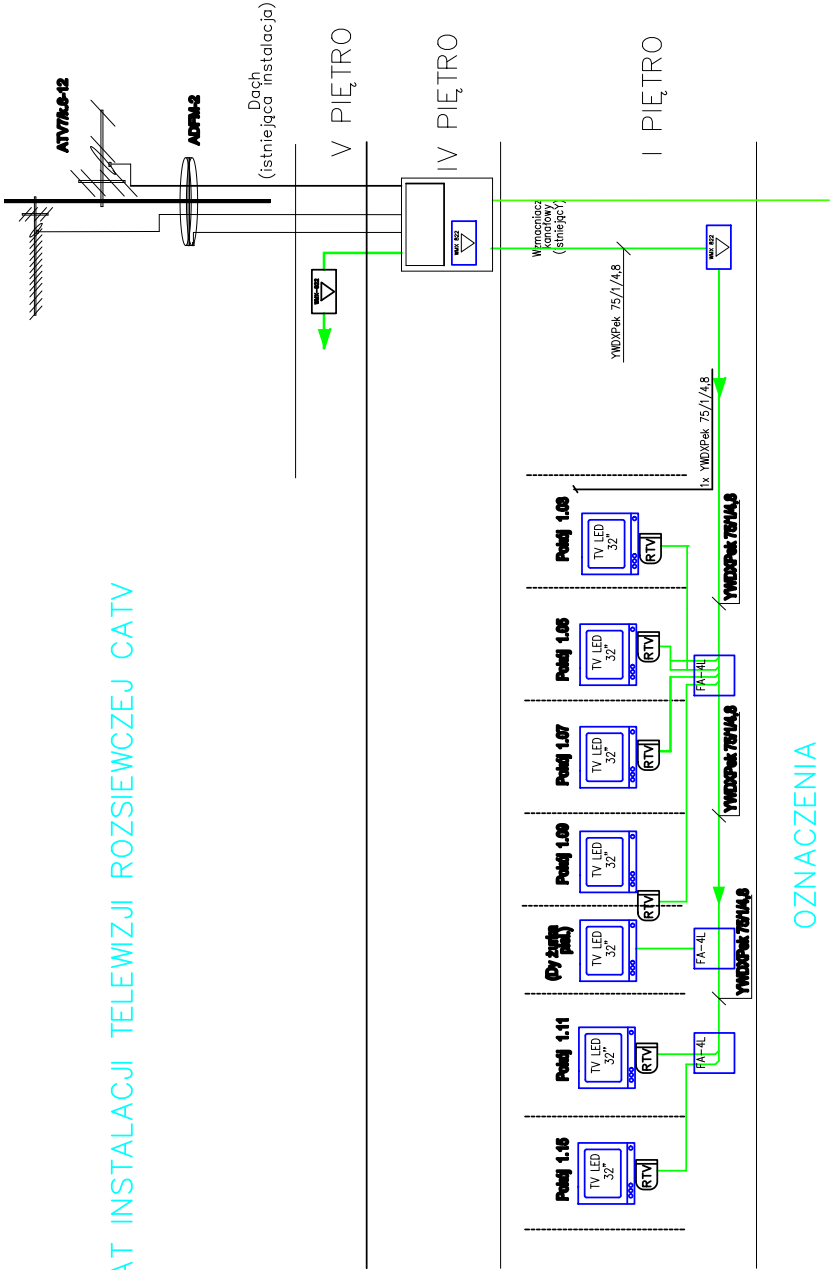

OZNACZENIA



TV LCD 32" Samsung LE32C450

gniazdo RTV końcowe seria POLO OPTIMA

Wzmacniacz szerokopasmowy WMX 822

Multitap FA-4L

przewód YMDXPeK 75/1/4,8

- UWAGI:**
1. W KORYTARZU PRZEWODY PROWADZIĆ W MIĘDZYSTROPIU W KORYTKU.
 2. W POMIESZCZENIACH PRZEWODY PROWADZIĆ POD TYNKIEM.

REAL-PROJEKT SP. Z O.O. ul. Chałubińskiego 78/1, 40-033 Katowice tel.: 71 644 71 61, fax: 71 644 71 61	
nazwa projektu: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ I PIĘTRA ODDZIAŁU HEMATOLOGII I TRANSPLANTACJI SZPIKU ANEKS DO PROJEKTU P-364 adres obiektu: ODDZIAŁ HEMATOLOGII I TRANSPLANTACJI SZPIKU W KATOWICACH UL. DĄBROWSKIEGO 15, 40-027 KATOWICE.	
inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. A. MIELECKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH UL. FRANCUSKA 20-24, 40-027 KATOWICE.	branża: ELEK.
Projektant: inż. Zbigniew Pogoda nr upr. 644/71/Kt	skala: /
nazwa rysunku: SCHEMAT ZASADNICZY TELEWIZJI ROZSIEWCZEJ CATV data: STYCZEŃ 2018 ROK	nr rys.: E-09